

| | |
|-------|--|
| 項目 | 総合ネットワーク |
| 予算単位 | 164 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 5号館3階情報処理センター計算機室 |
| 品名 | 通信ラック |
| 備品番号等 | 総合ネットワーク導入ラック |
| 被害状況 | 揺れによる破損 |
| 数量 | 一式 |
| 金額 | 1,705,830 円(見積書有) 見積番号 V0044588131-9478730 |



扉破損および後方への傾きがあります。修理はできないため交換が必要になります。

| | |
|-------|-------------------------------|
| 項目 | 総合ネットワーク |
| 予算単位 | 164 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 3号館2階 32M 教室 |
| 品名 | 情報コンセント |
| 備品番号等 | 総合ネットワーク導入 |
| 被害状況 | 接続機器の大幅な移動による破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 29,400 円(見積書依頼中 同様被害物件の金額を記載) |



ケーブルに接続された機器が地震の揺れで大きく動いたためコネクタ部分が破損したと思われます。

| | |
|-------|---|
| 項目 | 総合ネットワーク |
| 予算単位 | 164 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 3号館4階 3415 研究室 |
| 品名 | 情報コンセント |
| 備品番号等 | 総合ネットワーク導入 |
| 被害状況 | 落下物による破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 29,400 円(見積書有) 見積番号 V0044588741-9455124 |



地震の揺れにより倒れた書棚が激突し、情報コンセントを固定している金具が変形しました。

| | |
|-------|-------------------------------|
| 項目 | 総合ネットワーク |
| 予算単位 | 164 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 3号館6階 3606 言語文化スタジオ |
| 品名 | 情報コンセント |
| 備品番号等 | 総合ネットワーク導入 |
| 被害状況 | 接続機器の大幅な移動による破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 29,400 円(見積書依頼中 同様被害物件の金額を記載) |



ケーブルに接続された機器が地震の揺れで大きく動いたためコネクタ部分が破損したと思われます。

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 第 5 コンピュータ室 |
| 品名 | パソコン |
| 備品番号等 | 泉情報処理センターシステム 2009 リース物件 |
| 被害状況 | 揺れによる破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 42,777 円(見積書有) 見積番号 3228MS110190-01 |



ビデオカード不具合。

縦置き設置していたパソコンが地震の揺れで転倒したためと思われます。

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 第 6 コンピュータ室 |
| 品名 | パソコン |
| 備品番号等 | 泉情報処理センターシステム 2009 リース物件 |
| 被害状況 | 揺れによる破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 59,094 円(見積書有) 見積番号 3228MS110191-01 |



第 6 コンピュータ室にあるパソコン 1 台が地震の揺れ（振動）のためネットワーク機能の不具合の症状が出ております。

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 計算機室 |
| 品名 | パソコン |
| 備品番号等 | 泉情報処理センターシステム 2009 リース物件 |
| 被害状況 | 落下による破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 49,539 円(見積書有) 見積番号 3228MS110192-01 |



地震の揺れのため机上から落下し、筐体が変形しました。

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 事務室 |
| 品名 | 液晶ディスプレイ |
| 備品番号等 | 泉情報処理センターシステム 2009 リース物件 |
| 被害状況 | 落下による破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 6,211 円(見積書有) 見積番号 1506-M-1141231-1 |




写真ほぼ中央のカウンター上のディスプレイと同タイプのものが、左側のカウンターにも設置していましたが地震の揺れで落下しました。

そのため、ディスプレイの前面パネル（プラスチック製）が破損しました。


| | |
|-------|---------------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 各コンピュータ室 |
| 品名 | プリンター |
| 備品番号等 | 泉情報処理センターシステム 2009 リース物件 |
| 被害状況 | 落下による破損 |
| 数量 | 9 |
| 金額 | 2,887,500 円(見積書有) 見積番号 東北公一 23-0056 号 |



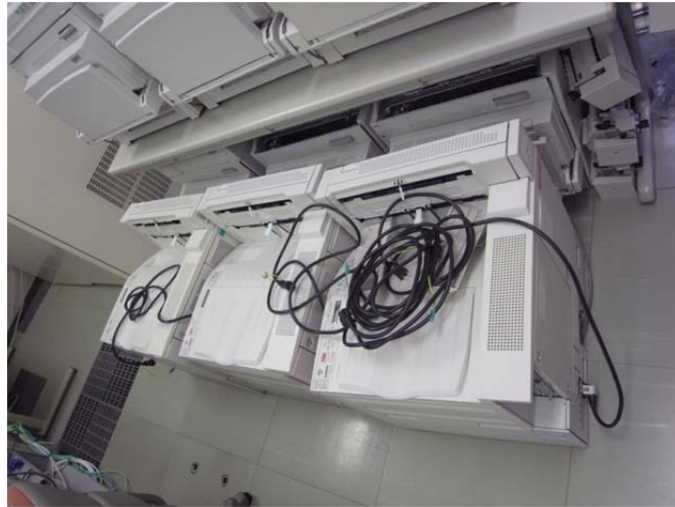

机上に設置のプリンター全 18 台中 9 台が落下しました。プリンターのフレームが歪む・部品が破損するなどして使用できなくなりました。

| | |
|-------|---------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 自習室 |
| 品名 | シューズロッカー |
| 備品番号等 | D-4-1 63-2 |
| 被害状況 | 転倒による破損 |
| 数量 | 3 |
| 金額 | 170,520 円(見積書有) 見積番号 0002795601 |

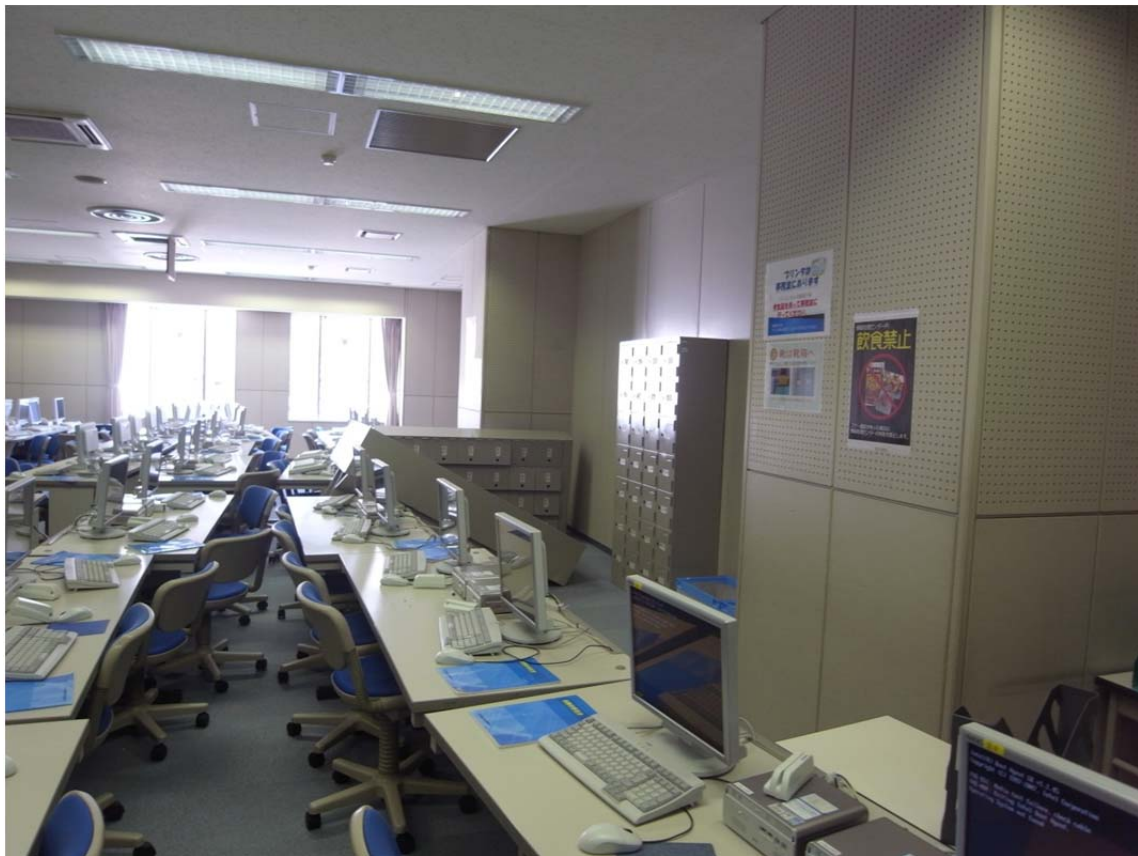

地震の揺れのため転倒し、机に激突しました。凹みや歪みがあります。
 設置していた壁はパーティションのため転倒防止策がされていませんでした。
 現在、応急対応として縦置きのを横置きとしています。
 ※見積したシューズロッカーは転倒しにくい、横置きのものとなりました。
 収納できる数が少ないため台数は４台となります。

| | |
|-------|--------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 資料準備室 |
| 品名 | 保管庫 |
| 備品番号等 | D-4-1 63-2 |
| 被害状況 | 落下による破損 |
| 数量 | 2 |
| 金額 | 81,900 円(見積書有) 見積番号 0002795901 |



上置きタイプの保管庫が落下しました。本体の歪みおよび扉の凹みがあり扉を取り付けることができなくなりました。現在、扉なしで利用しています。1台は倉庫内で利用しています。

| | |
|-------|--------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 第 5 コンピュータ室 |
| 品名 | 保管庫 |
| 備品番号等 | D-4-1 63-2 |
| 被害状況 | 落下による破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 40,950 円(見積書有) 見積番号 0002795801 |




上置きタイプの保管庫が落下しました。本体の歪みおよび扉の凹みがあり扉を取り付けることができなくなりました。現在、扉なしで倉庫内にて利用しています。

| | |
|-------|----------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 第 5 コンピュータ室 |
| 品名 | パーティション |
| 備品番号等 | 備品番号シールなし |
| 被害状況 | 揺れによる破損 |
| 数量 | 2 |
| 金額 | 164,850 円(見積書無 カタログの金額を記載) |



地震の揺れのため、パーティションの繋ぎ目が破損。
破損が小さいため現在はそのまま利用しています。

| | |
|-------|--------------------------------|
| 項目 | 情報処理センター |
| 予算単位 | 329 |
| キャンパス | 泉 |
| 場所 | 事務室 |
| 品名 | ロッカー |
| 備品番号等 | 情報処理センター予算で購入 |
| 被害状況 | 転倒による破損 |
| 数量 | 1 |
| 金額 | 20,790 円(見積書有) 見積番号 0002795701 |

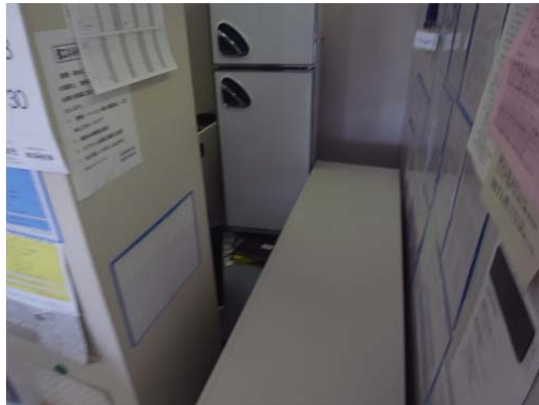

地震の揺れのため前側に転倒しました。本体に歪みがあり、扉が破損しました。
現在は扉なしのまま利用しております。